


## 港区立芝保育園で発生した汚水逆流事故について

- 1 発生日時 平成30年12月26日（水）午前10時30分頃
- 2 発生場所 港区立芝保育園（港区芝五丁目18番1―101号）園舎内  
※都営住宅芝五丁目アパート1号棟1階
- 3 事故状況 保育園内トイレから汚水が逆流し、調理室床や廊下等が浸水しました。
- 4 対応状況 (1) 事故発生当日、バス5台を直ちに借上げ、全園児を代替施設（新橋保育室等：港区新橋六丁目12番4号）に移送し、同日の午後以降、代替施設において保育を実施しました。  
(2) 臨時の保護者説明会を平成31年1月7日（月）、1月8日（火）の夜間に、計4回開催しました。  
(3) 園舎内の清掃・消毒等を行うとともに、改修工事等復旧作業を行い、施設の復旧と安全の確保ができましたので、平成31年1月15日（火）に芝保育園の運営を再開しました。
- 5 復旧等経費 13,778,624円
- 6 事故原因 (1) 保育園と都営住宅の污水管が共用となっていたこと。  
(2) 共用污水管の経年劣化が想定以上に進行していたこと。  
(3) 都営住宅から汚水に混入して流された異物が共用污水管を閉塞させたと考えられること。
- 7 再発防止策 今後同様の事故が起こらないよう、都営住宅の管理者である東京都住宅供給公社が共用污水管の分離工事を実施しました。

# 芝 保 育 園 園 舎 平 面 図

参考資料 1

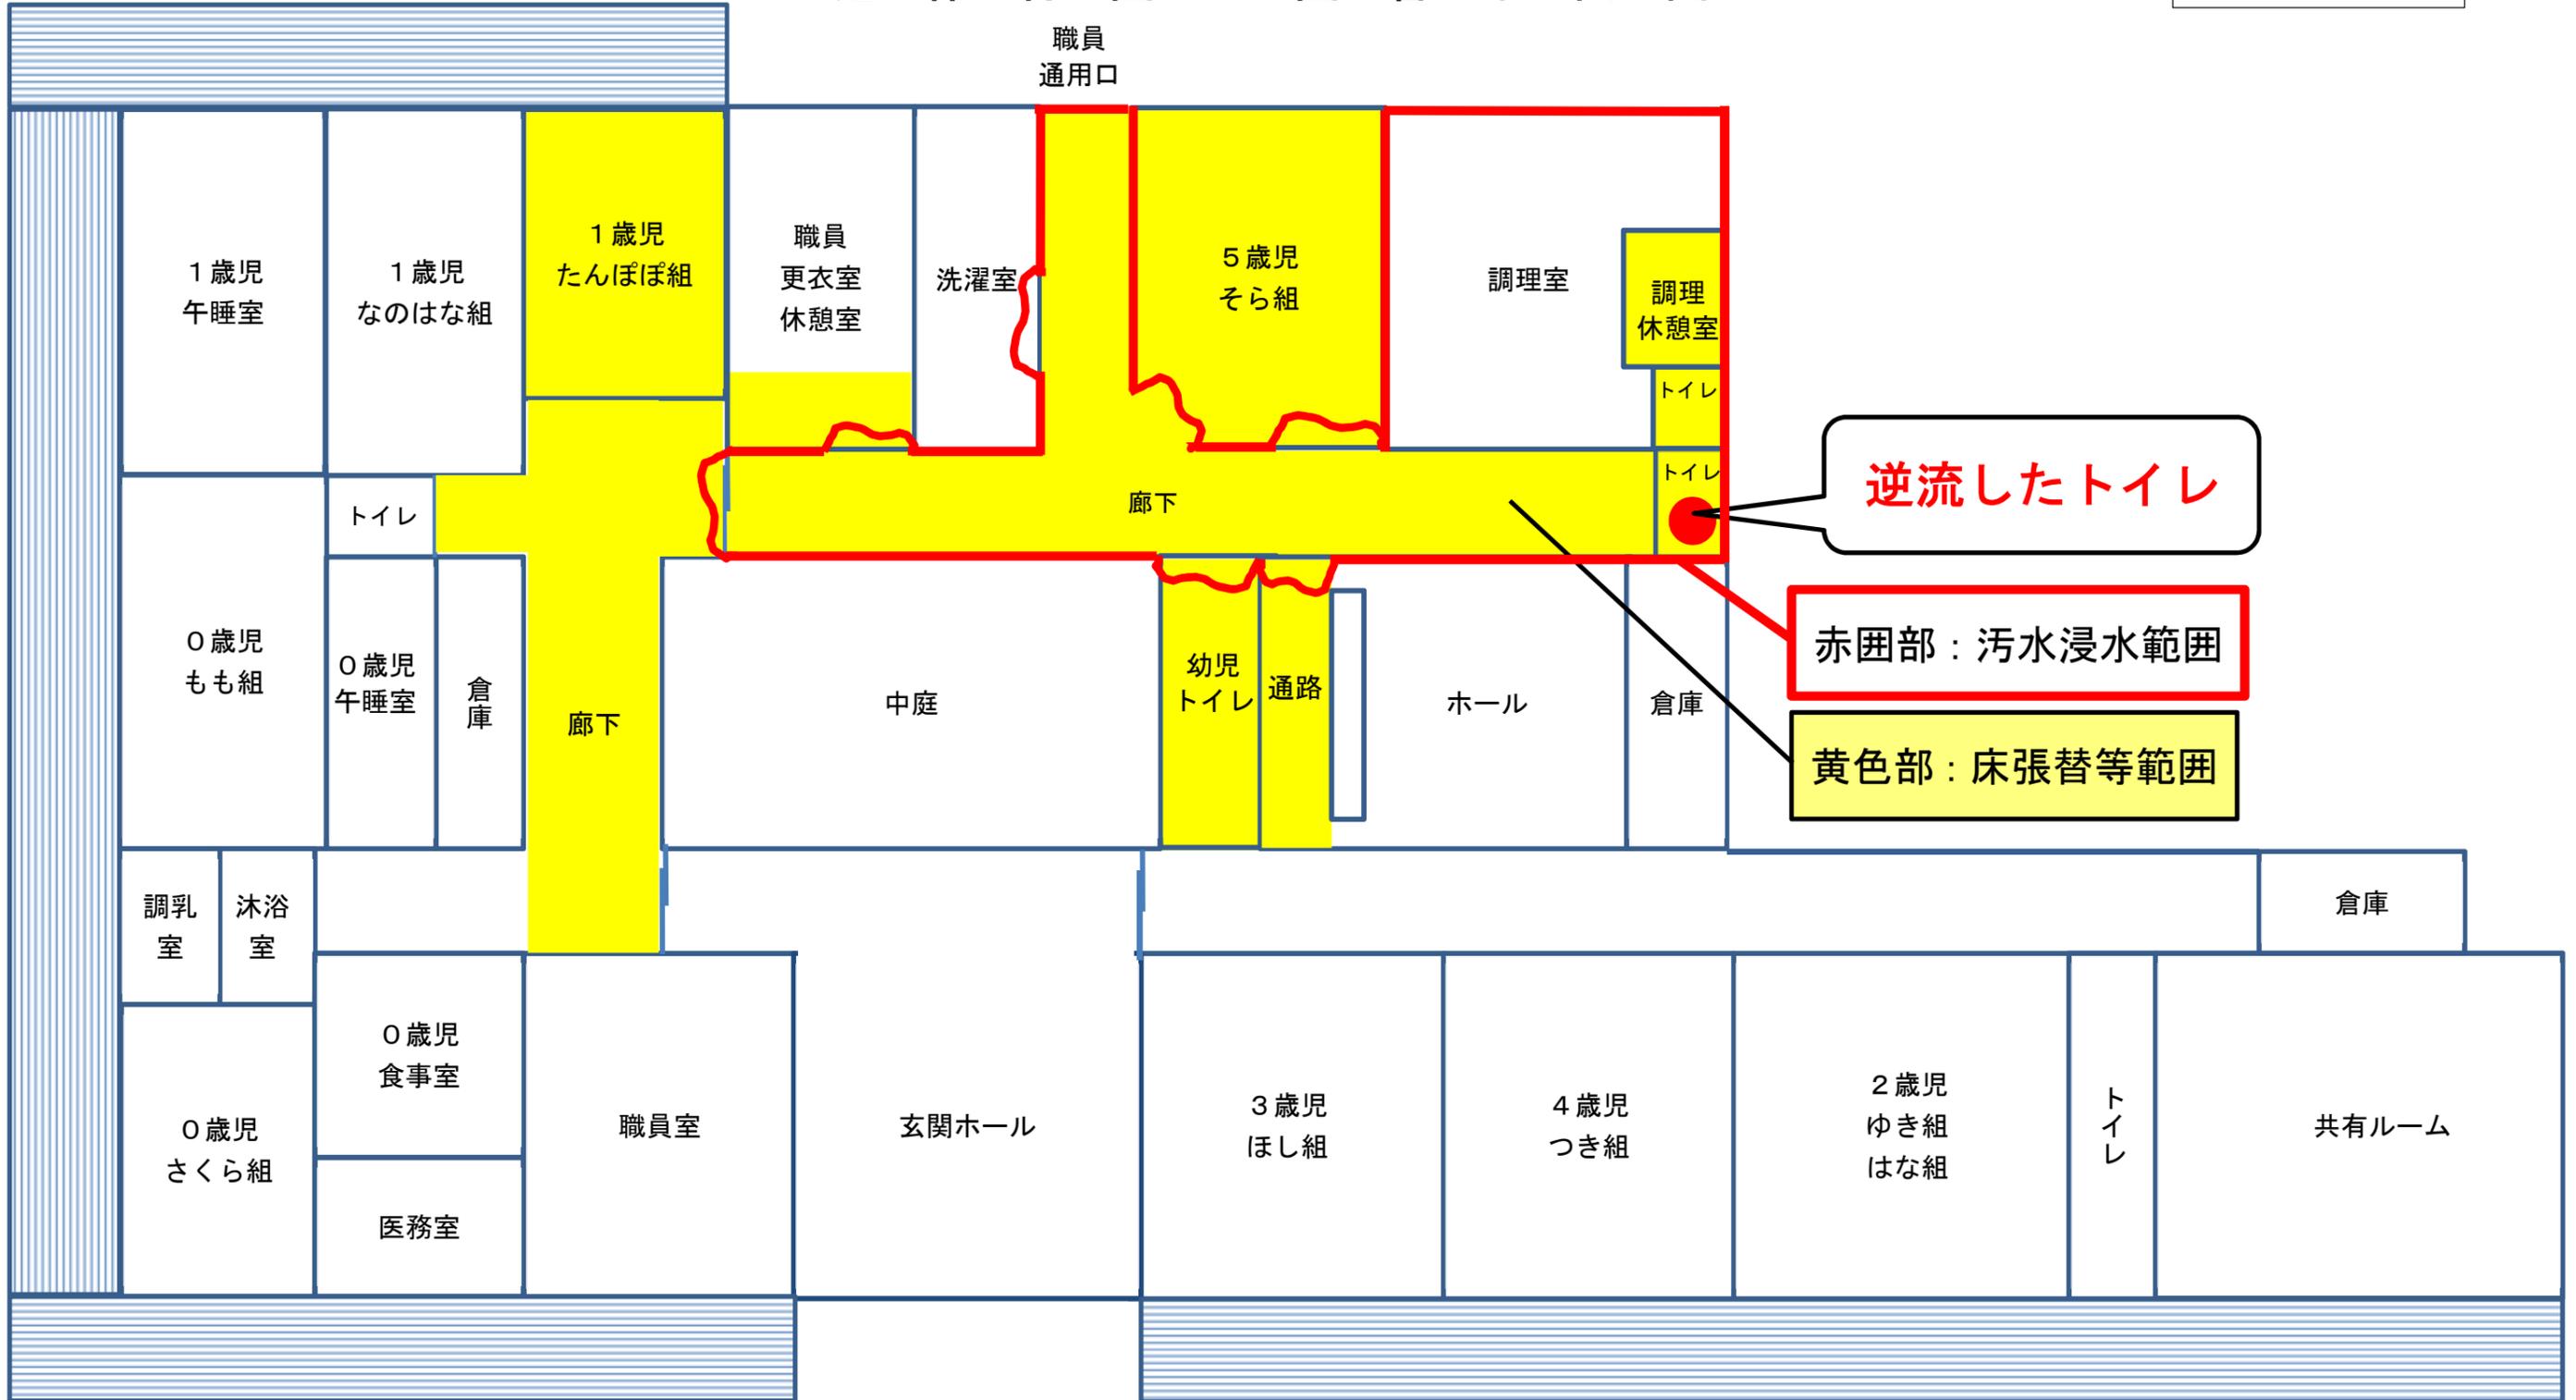

逆流したトイレ

赤囲部：汚水浸水範囲

黄色部：床張替等範囲

園 庭

事故発生後の対応状況等

参考資料 2

月日	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
保育				休	休	休	休	休	休			休							休	休		
運営状況	<b>事故発生</b> 代替施設に移動 0～2 歳児：4 階 3～5 歳児：6 階									保育階を変更 0～2 歳児：4 階 3～5 歳児：7 階								移動準備		移動	再開	
清掃消毒作業	排水処理 漫水部 清掃	漫水部 消毒		調理室 グリス トラップ 清掃						調理室・ 園内消毒				園内消毒	改修工事 完了後 ワックス かけ	ワックス 乾燥						
改修工事		工事範囲 決定		廊下・ト イレ床面 剥がし・ 張替等  調理休憩 室床面 剥がし・ 張替等	→	5 歳児室 床面 剥がし				5 歳児室 床面張替 等					1 歳児室 床面 剥がし・ 張替等		空気環境 測定					
給食	防災備蓄 代用	12 月 27 日以降は 代替施設で給食を調理・提供																給食再開準備				
保護者対応	状況を メール 配信等		状況を メール 配信等							状況を メール 配信等			保護者 説明会				状況を メール 配信等					