

## 街頭設置消火器格納箱の倒壊による物損事故について

### 1 発生日時

令和6年11月18日（月） 午後7時頃

### 2 発生場所

港区麻布十番二丁目3番先

### 3 相手方の車両

三井住友カード株式会社がリースにより使用している乗用車

### 4 事故の状況

三井住友カード株式会社の役員が、特別区道第988号線道路上に停車した車両から降車した際、歩道に設置してある消火器格納箱に軽く触れたところ、当該消火器格納箱が車道側に倒れ、停車していた当該車両に接触した物損事故です。

### 5 損害状況

相手方の車両の後部左側（ドア等）4か所に5mm程度の傷がつかしました。  
なお、相手方の役員及び同乗者にけがはありませんでした。

### 6 損害賠償額等

示談交渉中

### 7 再発防止策

区ホームページにおいて、消火器格納箱の破損を見つけた場合には、区に連絡いただくよう周知しました。さらに、今後、同様の周知文を消火器格納箱にシールで貼付することを検討します。

また、年間で2回実施している街頭設置消火器の保守点検のうちの1回を、11月中に実施しており、その際には本件事故を踏まえて重点的に点検を行いました。加えて、今後、当該保守点検については、その回数を増やすことを検討します。


## 位置図



事故発生場所

出典：国土地理院地図

## 拡大図

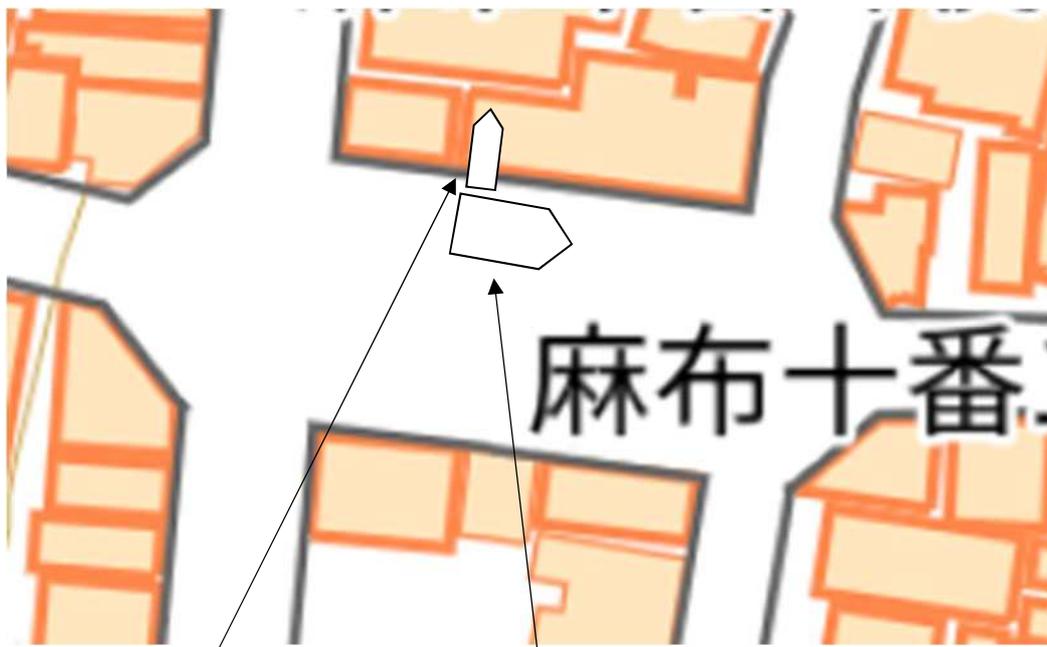

消火器格納箱

車両

出典：国土地理院地図

## 事故発生翌日の街頭設置消火器の状況



## 相手方の車両の損傷状況

